


Keramický komínový systém SUPER BLOK Universal je určený pro kotle a spotřebiče s otevřenou spalovací komorou, vhodný pro vytápění všemi druhy paliv – pevnými, tekutými i plynnými, kde teplota spalin není vyšší než 600°C (T 600). V tomto komínovém systému jsou použity komínové tvárnice a keramické komínové vložky, které splňují vysoké požadavky platných evropských norem.

Třívrstvý komínový systém se skládá z keramické komínové vložky, tvrzené minerální izolace a komínové tvárnice (jednopružuchová, dvoupružuchová, s větracími šachtami). Komín pracuje za podtlaku a je schopen provozu v suchém režimu (bez kondenzace vodních par) i mokrého provozu (s kondenzací vodních par).

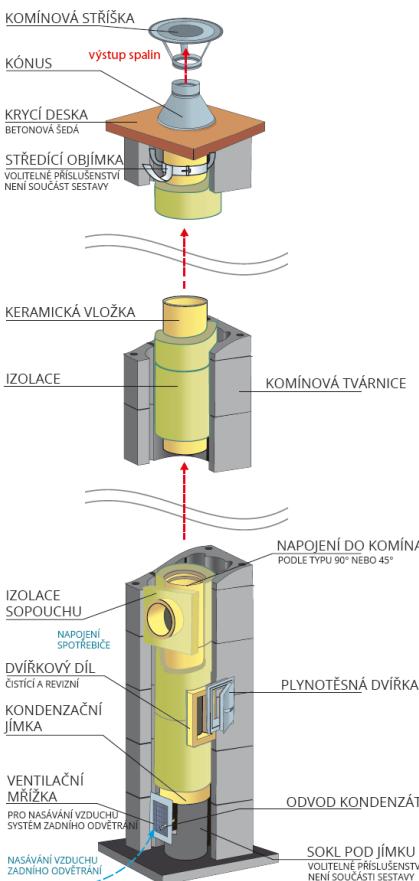

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMOVÉHO KOMÍNU SUPER BLOK Universal

- Možnost napojení všech typů kotlů a spotřebičů na pevná paliva (uhlí, dřevo, eko-hrášek, brikety, rašelina), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-bután).
- Případná změna paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu
- Odolnost vůči vyhoření sazí G(20)
- Odolnost proti kyselinám, bezpečný odvod tekutých agresivních spalin
- Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) L_A90 (EI-90)
- Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalinovou komorou, včetně nízkoteplotních kotlů s výstupní teplotou spalin nad 40°C
- Odolný proti kondenzátu (paropropustnosti)
- Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah
- Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickým zatížením
- Jednoduchá, rychlá a snadná montáž, kterou zaručuje použití moderních lehkých keramzitových komínových tvárnic a možnosti použití tenkovrstvé lepicí malty
- Vysoký tepelný odpor R45 až R50
- Velmi dobré odvětrání izolace
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všeobecnost použití komínových tvárnic (Mn)
- Dokonalé termoizolační vlastnosti ($\lambda=0,06-0,08 \text{ W/m.K}$), vzdálenost od hořlavých materiálů jen 20 mm!

Komínový systém SUPER BLOK Universal/Classic plní požadavky normy:

- EN 13063-1 T600 N1 D3 G20
- EN 13063-2 T400 N1 W2 O20
- EN 13063-2 T200 P1 W2 O20
- EN 13063-3 T600 N1 D3 G20
- EN 13063-3 T400 N1 W2 O20
- EN 13063-3 T200 P1 W2 O20

Vydané certifikáty:

- 1020-CPR-030056340
- 1020-CPR-030056341
- 1020-CPR-030056342

Komíny dodáváme v průměrech 160 mm, 180 mm, 200 mm (případně v průměrech 140 nebo 250 + na objednávku).

DOPORUČENÍ VÝROBCE

- Seznamte se s pokyny výrobce pro nakládání s keramickými vložkami i s podmínkami pro použití ostatních prvků, ze kterých se komínový systém skládá
- Při montáži komínového systému postupujte podle tohoto návodu, teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5°C
- Komín musí být postaven v souladu s technickým projektem, který je zpracován pro konkrétní objekt a podle požadavků příslušných norem
- Při stavbě komínu z komínových tvárnic s ventilační šachetou použijte také horní mřížku, která je uvedena v montážním návodu
- V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezera mezi komínem a budovou (5 – 12 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou.
- Výztužné ocelové pruty (roxory) musí být ukotveny v základech pro komín, doporučujeme použít v celé výšce komína, pro nadstřešní část použít vždy! Průměr výztužních tyčí určuje projektant podle výšky komínu, možno použít průměr 8, 10, 12 nebo 16 mm).
- V průběhu montáže bezpodmínečně dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a montážní návod
- Montáž komínového systému doporučujeme provést specializovanými montážními firmami nebo osobami proškolenými pro montáž tohoto typu komínu
- Po výstavbě komínu je nutné zajistit jeho revizi oprávněným komínářem (revizním technikem)
- Při prvním spuštění kotle nebo po delší provozní přestávce, komín zahřívejte postupně a nedovolte, aby kotel rychle dosáhl maximálního výkonu
- Při provozu kotle zabraňte přímému působení plamene na vnitřní povrch keramické vložky – sopouchu a dalších vložek nad napojením
- Ke komínu připojujte výhradně testované zdroje tepla, které jsou v dobrém technickém stavu

PRVNÍ ETAPA

Komín je samonosný – musí být oddělen od ostatních stavebních prvků. Komín musí být instalovaný podle projektové dokumentace v souladu s montážním návodem a použitím originálních komínových prvků dodávaných prodejcem komínů.

1. Komín musí být vystavěný na statický pevné základové ploše, která bude nést dle výšky komínu hmotnost cca na 1 m výšky 100 kg u jednopružuchových komínů, 150 kg u komínů s větrací šachtou a 200 kg u dvoupružuchových komínů.
2. Základ musí být od podlahy důkladně izolován (např. IPA).
3. Na takto připravený základ usaďte do maltového lůžka komínovou tvárnici do které usaďte betonový sokl.
4. Ve tvárnici, kde bude kond. jímka, vyřízněte otvor přizpůsobený rozměrům zástavbového rámečku větrací mřížky
5. K jímce pro odvod kondenzátu připevněte sifon (volitelné příslušenství) a takto připravenou sestavu ustavte v ose průduchu do vodorovné polohy na připraveném soklu a připelete tmelem pro spojování keramických vložek Velvakit P/Rudomal KV. Jímku směrujte otvorem pro odvod kondenzátu do osy otvoru vyraženého ve tvárnici ke spodní větrací mřížce. Po celou dobu stavby komínu průběžně kontrolujte ustavení komínových tvárnic a spalinového kanálu ve svíslé i vodorovné rovině.
6. V požadované komínové tvárnici (zpravidla 3. a 4.) vyřízněte otvor pro čisticí dviřka, mezi rámečkem keramického čisticího dílu a otvorem ve tvárnici musí být vůle 5 – 10 mm. Takto připravené tvárnice spojte zdíci maltou. Spojení provádějte pečlivě a dbejte, aby přebytek malty nepřetekl do odvětrávací šachty. Do krajních otvorů doporučujeme použít roxory s průměrem min. 8 mm na výztuž komína – po celé výšce, zbytek místa vyplnit zálivkou.

Tuto zásadu dodržujte v průběhu celé stavby komínu.

7. Po namontování keramické čisticí tvarovky dořízněte spodní část izolace podle tvaru rámečku kontrolního čisticího dílu. Následně takto připravenou sestavu vložte do komínové tvárnice (viz. obr. A)
8. Povrch pera keramické vložky – čisticího dílu a drážku kondenzační jímky pro odvod kondenzátu navlhčete houbou (navlhčení pera a drážky dodržujte v průběhu celé stavby komínu) a na navlhčený povrch drážky jímky naneste tmel Velvakit P/Rudomal KV.

DRUHÁ ETAPA

Připravte si podle výšky komínu, uvedené v projektové dokumentaci, potřebné množství základních keramických vložek, komínových tvárnic a komínové izolace. **Na 1 bm je spotřeba 4 ks tvárnic, 3 ks základních vložek a 3 páry komínové izolace.**

16. V montáži pokračujte spojením jednotlivých vrstev:

- komínových tvárnic zdíci maltou
- základních keramických vložek tmelem Velvakit P/Rudomal KV s keramickou vložkou sopouchu, kterou jste ukončili první etapu
- základních keramických vložek tmelem Velvakit P/Rudomal KV se základními keramickými vložkami až do požadované výšky komínu, přitom dodržujte níže uvedené zásady:

ZÁSADY

- A. Spojování komínových tvárnic provádějte pečlivě a dbejte na to, aby přebytek zdíci malty nepřetekl do odvětrávacích kanálků – pokud malta zateče, musíte vyčistit
- B. Dodržujte správný postup montáže:
 - a. Osadte izolaci u komínové tvárnici,
 - b. Navlhčete houbou pero a drážku základní keramické vložky,
 - c. Nanášejte tmel Velvakit P do drážky základní keramické vložky
 - d. Osazujte keramické vložky v izolaci
- C. Pero keramické vložky musí být vždy dole, drážka nahore, viz. obr. B.
- D. Přebytek tmelu na vnitřní straně spoje keramických vložek odstraňujte vlnhou houbou a všechny spoje uhláďte
- E. Průběžně kontrolujte ustavení komínových tvárnic a spalinového kanálu ve svíslé i vodorovné rovině

Následně pero keramického čisticího dílu spojte s drážkou jímky.

Keramickou vložku – čisticí díl směrujte rámečkem k ose otvoru v tvárnících. Přilepte třetí komínovou tvárnici a vložte horní část izolace.

POZOR! Požadovanou výšku keramické vložky sopouchu pro napojení spotřebiče lze přizpůsobit pomocí potřebného počtu základních keramických vložek, komínových tvárnic a izolace, namotaných mezi keramickou vložku – čisticí díl a keramický díl sopouchu.

9. Před osazením keramické vložky sopouchu vyřízněte otvory v požadované komínové tvárnici podle rozměru izolace sopouchu. Střed otvoru ve spojovaných tvárnících musí být souosý se středem nátrubku keramické vložky sopouchu. Výšku sopouchu si nejprve vyměřte!
10. Takto připravenou komínovou tvárnici spojte zdíci maltou s předchozí komínovou tvárnici.
11. Před montáží keramické vložky sopouchu přyřízněte izolaci sopouchu podle nátrubku sopouchu, následně osadte spodní část komínové izolace ve čtvrté tvárnici a směrujte vyříznutým otvorem do osy otvoru vyřezaného v komínové tvárnici.
12. Povrch pera keramické vložky pro odvod spalin – sopouchu – a drážky keramického čisticího dílu navlhčete houbou, na navlhčený povrch keramické vložky sopouchu naložte tmel Velvakit P/Rudomal KV, a následně díl spojte s keramickou vložkou čisticím dílem. Nátrubek keramického dílu sopouchu musí být souosý s otvorem ve tvárnících. Přebytek tmelu na vnitřní stěně spoje odstraňte vlnhou houbou a uhláďte. **Tuto zásadu dodržujte v průběhu celé montáže komínu.**
13. **POZOR!** Drážka musí být vždy v horní části keramické vložky, která je spodním prvkem B a pero dolní část keramické vložky, která je horním prvkem A (viz. obr. B).
14. Další komínovou tvárnici s vyříznutým otvorem spojte pomocí lepicí malty se čtvrtou komínovou tvárnici. Následně vložte horní část připravené izolace.
15. Do otvora v komínovém pláště vložte na nátrubek keramické vložky sopouchu izolaci sopouchu.
16. Osadte spodní větrací mřížku do připraveného a namontovaného zazdívacího rámečku.

DOPORUČENÍ

Při průchodu stropní nebo střešní konstrukcí musí být zajištěn volný prostor minimálně 20 mm po celém obvodu tvárnice. Volný prostor vyplňte ohnivzdornou izolací, viz. obr. C.


Nezbytné je použití výztužních ocelových tyčí v otevřech komínových tvárnic, doporučujeme použít po celé výšce komína, pokud je výška nadstřešní části vyšší než 108 cm tak pro tuč část použít vždy!!! Minimální průměr 8 mm, případně konzultujte s projektantem. V první komínové tvárnici, nad poslední stropní deskou, vyplňte otvory v rozích komínové.

Vyplňené otvory budou sloužit jako opora pro výztužné ocelové tyče. Při zdění dalších tvárnic je nutné dbát na to, aby otvory pro výztužné tyče byly průchozí až do požadované výšky komínu. Do těchto otvorů vsuňte výztužné ocelové tyče a zalijte cementovou maltou (požadovaná třída malty nejméně M15) řídké konzistence, dovolující její proniknutí skrze celou výšku otvorů.


17. Po vybudování komína do požadované výšky upravte délku poslední keramické vložky na straně drážky podle použité krycí desky a kónusu (viz. obr.D)
18. Po vybudování komína do požadované výšky poslední kus izolace přyřízněte tak, aby byl 80 mm pod horní hranou poslední komínové tvárnice.
19. Nezapomeňte na nanesení tmelu Velvakit P na pero poslední keramické vložky.

TŘETÍ ETAPA


20. Tato etapa je ukončením celého komínu. Podle zvolené kombinace ukončení (nerezový nebo keramický kónus) zvolte postup montáže:
- s nerezovým kónusem – na poslední tvárnici naneste zdíci maltu a spojte s betonovou krycí deskou. Na hranu poslední keramické vložky naneste silikonový lepící tmel a nasadte nerezový kónus, ke kterému upevněte nerezovou stříšku (nebo použijte konusostříšku vcelku).
 - s keramickým kónusem – na poslední tvárnici naneste zdíci maltu a spojte s betonovou krycí deskou. Na hranu poslední keramické vložky naneste tmel Velbakit P a nasadte keramický kónus.
21. Po ukončení montáže komínové hlavy namontujte kovovou výbavu do dříve připravených otvorů v komínových tvárnících, tj. čistící dvířka, které můžete utěsnit silikonovým tmelem (není součástí sestavy), pokud stavíte komín s tvárnicemi s ventilační šachtou, osaďte rovněž horní ventilační nerezovou mřížku.

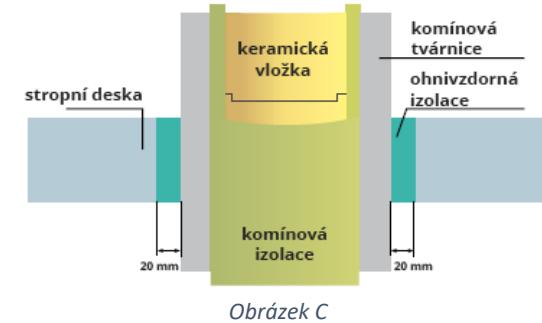

Nerezový kónus
nebo
konusostříška



150 – 190 mm

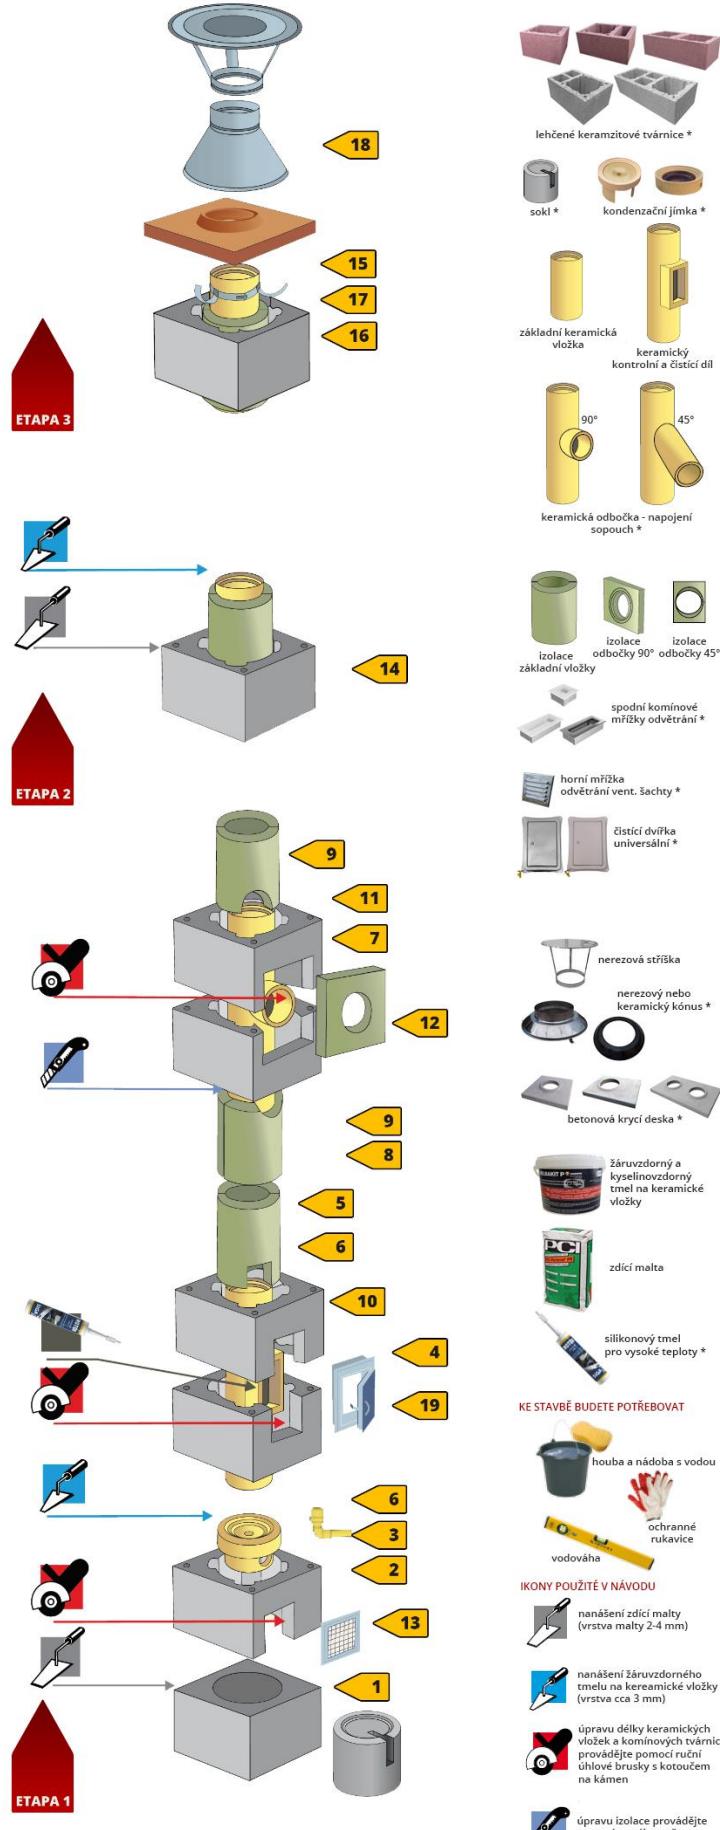

Záruční list

SuperKomíny s.r.o., Kokory 35, 751 05 Kokory
kontakt: info@superkominy.cz, tel.: +420 581 701 306

Firma SuperKomíny s.r.o. poskytuje záruku na systémový komín SUPER BLOK Universal:

1. Záruka na dobu 24 měsíců na komponenty za předpokladu:

- odběru komponentů od prodejce (autorizovaný prodejce),
- skladování, manipulace, kontrola před zabudováním a transport komponentů v souladu s předpisem firmy SuperKomíny s.r.o. (viz. Pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu, zabudování a připojení spotřebičů),
- při přebírání byla potvrzena nezávadnost a kompletnost komponentů,
- montáž byla prokazatelně realizována certifikovanou stavební firmou, nebo odborně způsobilou osobou podle platných předpisů a komín je označený vyplňeným komínovým štítkem,
- byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže (požadavky stavební, technické, konstrukční, bezpečnostní),
- ke komínu je připojený atestovaný zdroj tepla v dobrém technickém stavu, který odpovídá tr. kom. vložek př: T600N1D3G100, T400N1D3G50,
- komín (odtahové těleso) bylo překontrolováno odborně způsobilou osobou před zahájením provozu a byla vystavena platná zpráva o provedení kontroly,
- komín nebyl provozován v rozporu se základními požadavky na jeho provoz, obzvlášť požadavku na nepřípustnost vniknutí přímého plamene do komínové stavebnice včetně zaústovacího sponuchového dílu.

Rozsah vad pro uplatnění záruky: geometrické rozměry, mechanické poškození (soudržnost materiálu, deklar. pevnost), nesprávný počet v balení, nekompletnost výrobku (vztahuje se na výrobky z více částí), kvalitativní parametry.

2. Záruka na dobu 60 měsíců za předpokladu:

- platí všechny podmínky podle bodu 1,
- bylo použito originální příslušenství,
- byly splněné podmínky podle platných tech. norem, označení komína kódem,
- byly splněné podmínky kontroly a čistění komína podle platných legislativních norem včetně novelizací,
- na komín včetně připojného spotřebiče paliv byla vydána revizní správa (v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní správa).

Rozsah vad pro uplatnění záruky: nedostatečná odolnost komínového průduchu vůči působení spalin, statické závady (nedostatečné pevnosti, trhliny), geometrické rozměry komponentů, mechanické poškození komponentů (soudržnost, deklarovaná pevnost), nesprávný počet kusů v balení, nekompletnost výrobků (položky z více dílů).

3. Záruka na dobu 30 let na bezpečnost komínu za předpokladu:

- platí všechny podmínky podle bodu 1 a bodu 2,
- komín byl opatřený vyplňeným komínovým štítkem,
- komínové těleso ani jeho komponenty nebyly vystavené mechanickému namáhání, poškozené při stavebních úpravách domu, nebo v havarijních situacích (požár, povodeň, tornádo apod.), venkovní pláště komínu byl řádně udržovaný vůči erozi a nepříznivým venkovním povětrnostním vlivům,
- během doby používání nedošlo k samovolnému explozivnímu vyhoření sazí v komínovém tělese.

Záruka 30 let se vztahuje výhradně na bezpečnost a plynopropustnost komínu.

Uplatnění práv ze záruky: reklamační protokol

- oznámení o reklamací musí být vykonané neodkladně po zjištění vady vůči firmě SuperKomíny s.r.o., případně jejímu autorizovanému prodejci, musí obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodávky,
- oznámení musí obsahovat popis provozování, při kterém k poškození došlo,
- předložení kopie dokladu deklarujícího kompletnost dodávky,
- předložení oprávnění stavebníka k výstavbě komína,
- rozsah požadovaného plnění ze záruky bude prokazatelným způsobem deklarované (fotodokumentace, umožnění osobní návštěvy zástupci firmy v případě potřeby apod.),
- s komínem nesmí být do ukončení reklamačního řízení manipulované, nesmí být demontovaný či jakkoliv poškozený nebo narušený,
- musí být umožněný přístup reklamační komise k poškozenému komínu.

Při reklamaci uplatněné záruky vyplývá nárok na náhradu vadného materiálu komponentů komína.

Razítko prodejce:

Datum:

Součástí záručních podmínek jsou doporučení prodejce, pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu a zabudování a připojení spotřebičů.

Pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu, zabudování a připojení spotřebičů pro keramické komínové vložky a další komínové keramické komponenty

Společnost SuperKomíny s.r.o. tímto stanovuje následující závazné pokyny pro garanci všech užitných vlastností keramických komínových vložek a ostatních keramických komponent (dále výrobky) a to pro

1) Transport

1.1 Výrobky smějí být převáženy pouze v originálním balení (paleta s folií)

1.2 V případě převozu menšího množství výrobků musí být vždy jednotlivé ks proloženy vhodným prokladovým materiélem, který zamezí přímému dotyk jednotlivých ks po celou dobu transportu

1.3 Při převozu množství výrobků dle bodu 1.2 musí být vždy tyto ks dostatečně zabezpečeny proti samovolnému pohybu v ložném prostoru auta a to s ohledem na stávající stav vozovek

2) Manipulace

2.1 Veškerá manipulace ruční nebo strojní musí být vždy prováděna tak, aby se zabránilo přímým nárazům jednotlivých ks do sebe

2.2 Jednotlivé ks nesmí být přemísťovány posunováním v přímém vzájemném kontaktu nebo s podložkou

2.3 Při přemísťování jednotlivých ks musí být tyto vždy odebírány a ukládány tak, aby se vyloučilo jejich samovolné zhroucení či spadnutí

3) Skladování

3.1 Výrobky musí být skladovány v krytých suchých skladech v originálním balení (paleta + folie), nebo vždy zabezpečeny proti mechanickému poškození a proti navlhnutí

3.2 Palety mohou být ukládány maximálně ve 2 vrstvách u základních rour, ostatní komponenty nesmí být štosovány, tj. je možno je ukládat pouze v jedné vrstvě

3.3 Skladování menšího množství musí být vždy zajištěno na pevné podložce, zabraňující samovolnému pádu nebo zhroucení a navlhnutí jednotlivých ks od spodu

3.4 Skladování menšího množství musí být také vždy zabezpečeno proti dešti, respkt. proti navlhnutí

3.5 Uložení jakéhokoliv množství výrobků musí být vždy lokálně zajištěno proti nárazu ostatních předmětů

4) Zabudování a připojení spotřebičů

4.1 Před usazením komínových rour do komína provést důslednou kontrolu vzhledu a kontrolu poklepem (např. malým kladívkem). KS vykazující nadmerné poškození per a drážek (více jak ¼ délky), povrchové praskliny na vnějším či vnitřním povrchu či dutý, chrastivý zvuk (svědčící o vadě střepu nebo skryté prasklině) a tvarovky s rozlepenými spoji, důsledně vyřadit.

4.2 Komínové roury a tvarovky musí být vždy zabudovány suché

4.3 Při zabudování musí být roury i tvarovky orientovány drážkou nahoru a perem dolu

4.4 Pro lepení rour používat tmel Rudomal KV nebo Rudokokit NT1350 z produkce P-D Refractories CZ,a.s. Velké Opatovice nebo jiné tmely, schválené pro komínové vložky

4.5 Při zabudování a kompletaci komínového systému je nezbytné počítat s tepelnou roztažností keramických komínových vložek vůči pláště a krycí desce komína – nikde nesmí být pevný spoj. S tepelnou dilatací je také nutno počítat u připojovacích komponentů do komína. K tomuto je nutné dodržet příslušné dilatační spáry:

4.5.1 min.cca 5 mm mezi rourou a pláštěm

4.5.2 min. cca 5 mm na 1bm komína mezi poslední rourou a krycí deskou komína

4.5.3 zaústění kouřovodu do límce zaústovací tvarovky (KS) je nutno provést s dostatečnou mezerou (cca 5-10 mm), utěsněnou pružným tmelem nebo měkkým provazcem

4.5.4 obezdění či obložení límce KS nebo KC tvarovky musí být také provedeno se spárou ca min.30 mm po obvodě utěsněnou pružným tmelem

4.5.5 Zaústění odtahových rour od topidel musí být provedeno souose, platí zejména pro zaústování tvarovky pod úhlem 45°. Odtahová roura musí být do tvarovky zaústěna dilatačně, tj. po celém obvodě obalena stlačitelnou žáruvzdornou izolací (minerální nebo sklená vata, či žáruvzdorné rohože). V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu odtahové plechové nebo ocelové roury s keramickou tvarovkou a to ani po jejím tepelném roztažení. Odtahová roura z topidla musí být tak dlouhá, aby nemohlo dojít k šlehání přímého plamene do keramické tvarovky a do komína a to ani při max. výkonu topidla.

4.6. Vždy je nutno bezpodmínečně zabránit průniku přímého plamene do komínového systému (včetně zaústovací tvarovky) nebo extrémní teplotě spalin, a to zejména při provizorní temperaci hrubé stavby v zimním období. Tzn, nepoužívat nevhodný typ krbové vložky (bez clony v odtahu spalin) nebo kotel na dřevoplyn, který nemá pro roztápení řízenou regulaci teploty spalin do komína. Průnik přímého plamene do komína může být příčinou vzniku trhlin jak zaústovací komínové tvarovky, tak případně i rour nad touto tvarovkou. Při provizorní připojení topidel do komína je třeba respektovat tyto základní požadavky:

4.6.1 topidlo, zejména provizorní, postavit co nejdále od komína a použít delší kouřovod

4.6.2 kouřovod založit více koleny

4.6.3 lokální kamna, i při provizorním vytápění, provozovat dle pokynů výrobce

4.6.4 použít správný typ krbové vložky

4.6.5 použít vhodný typ kotle na dřevoplyn

4.7 Uvádění komína do provozu je nutné postupným zvyšováním teploty a postupným vysoušením, zvláště u prvního zátopu nebo po delších odstávkách, kdy může být v komíně nahromaděna vlhkost.

Tyto pokyny jsou součástí Záručních podmínek a musí být předány dalšímu odběrateli a konečnému uživateli.

ZUS TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaný zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Súdy pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY
certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 - CPR - 030056340

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobkách nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komín - Systémové komín s pálenými / keramickými vložkami

Cást 1: Požadavky a zkoušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

SUPER BLOK UNIVERSAL, SUPER BLOK CLASSIC,
SUPER BLOK DUO, SUPER BLOK PASSIVE

EN 13063-1 T600 N1 D 3 G20

uváděny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

SUPER KOMINY

SUPERKOMÍNY s.r.o.
752 01 Kokory, č.p. 35, CZ
a vyrobený ve výrobním závodě:
SUPERKOMÍNY s.r.o.
752 01 Kokory, č.p. 35, CZ
751 05 Kokory, parcelní číslo st 508, CZ

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastnosti popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-1:2005 +A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydané 2018-08-31 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastnosti ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo neztratí platnost tohoto osvědčení.

Píseň, 2020-02-24

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

ZUS TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaný zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Súdy pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY
certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 - CPR - 030056341

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobkách nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komín - Systémové komín s pálenými / keramickými vložkami

Cást 2: Požadavky a zkoušební metody při mokrému provozu

SUPER BLOK UNIVERSAL, SUPER BLOK CLASSIC,
SUPER BLOK DUO, SUPER BLOK PASSIVE

EN 13063-2 T400 N1 W2 O20
EN 13063-2 T200 P1 W2 O20
EN 13063-2 T400 N1 W2 O20
EN 13063-2 T200 P1 W2 O20

uváděny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

SUPER KOMINY

SUPERKOMÍNY s.r.o.
752 01 Kokory, č.p. 35, CZ
a vyrobený ve výrobním závodě:
SUPERKOMÍNY s.r.o.
752 01 Kokory, č.p. 35, CZ
751 05 Kokory, parcelní číslo st 508, CZ

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastnosti popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-2:2005 +A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydané 2018-08-31 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastnosti ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo neztratí platnost tohoto osvědčení.

Píseň, 2020-02-24

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

ZUS TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaný zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Súdy pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY
certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 - CPR - 030056342

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobkách nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komín - Systémové komín s pálenými / keramickými vložkami

Cást 3: Požadavky a zkoušební metody pro systémové komín se vzdutkovými průduchy

SUPER BLOK UNIVERSAL, SUPER BLOK CLASSIC,
SUPER BLOK DUO, SUPER BLOK PASSIVE

EN 13063-3 T600 N1 D 3 G20
EN 13063-3 T400 N1 W2 O20
EN 13063-3 T200 P1 W2 O20

uváděny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

SUPER KOMINY

SUPERKOMÍNY s.r.o.
752 01 Kokory, č.p. 35, CZ
a vyrobený ve výrobním závodě:
SUPERKOMÍNY s.r.o.
752 01 Kokory, č.p. 35, CZ
751 05 Kokory, parcelní číslo st 508, CZ

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastnosti popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-3:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydané 2018-08-31 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastnosti ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo neztratí platnost tohoto osvědčení.



Píseň, 2020-02-24

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE NAŠI KANCELÁŘ

+420 581 70 13 06

NONSTOP SERVIS +420 777 830 335

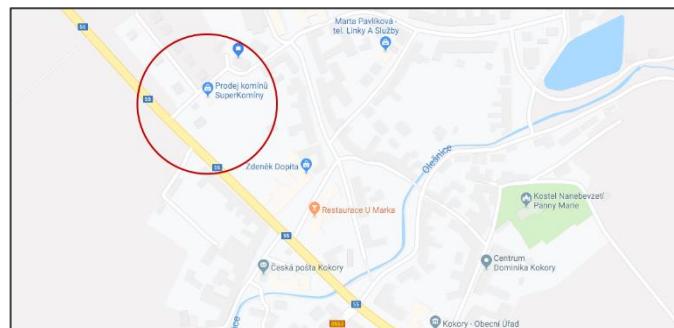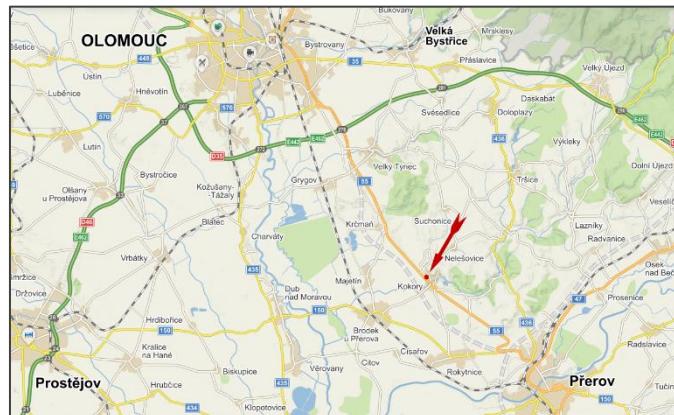

SUPERKOMÍNY s.r.o.

Kokory 35

75105 Kokory

IČ: 067 56 000 DIČ CZ 067 56 000

+420 601 37 37 37

+420 581 701 306

info@superkominy.cz

www.superkominy.cz

PO – PÁ / 7.30 – 11.30 / 12.00 – 16.30